


DISTRIBUCIÓ DE COSTOS DELS ÚLTIMS 12 MESOS

ATENCIÓ

- Pots optimitzar les potències contractades
- Revisa la generació d'energia reactiva

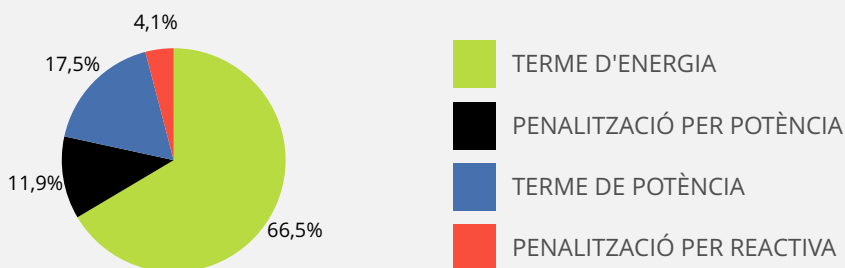

*exclou despeses fixes (comptador i bo social)

ÚS D'ENERGIA DELS ÚLTIMS 12 MESOS

ÚS D'ENERGIA

Últims 12 mesos

37.045 kWh

ENERGIA MITJANA MENSUAL

Últims 12 mesos

3.087 kWh/mes

COST MITJÀ MENSUAL

Últims 12 mesos

319 €/mes

Què pots fer per millorar?


Evita afegir nous usos d'energia en període PUNTA

Cost actual de l'energia per períodes:

P1	PUNTA:	0,105 €/kWh
P2	PLA:	0,090 €/kWh
P3	VALL:	0,070 €/kWh




EVOLUCIÓ PER MESOS I PERÍODES

KWH - ÚS D'ENERGIA

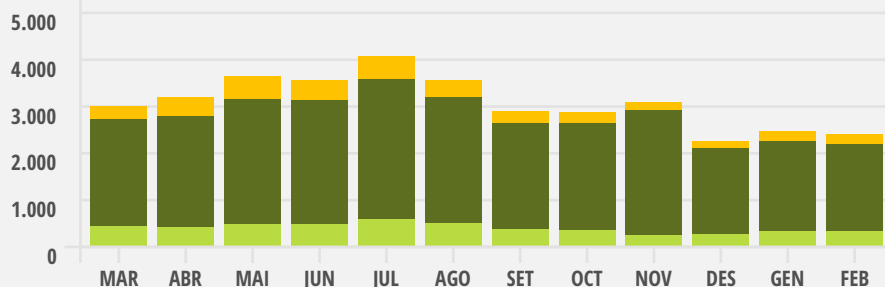

HORARI D'HIVERN


HORARI D'ESTIU




El canvi d'horari entre hivern i estiu es realitza amb el canvi oficial d'hora.

DISTRIBUCIÓ ANUAL PER PERÍODES

ENERGIA
37.045 kWh



COST
3.825 €*



* L'import no inclou l'IVA ni Impost Elèctric

POTÈNCIA CONTRACTADA


Et convé optimitzar la potència

ESTALVI POTÈNCIAL
634,30 €/any

33% de la teva facturació per potència

ANÀLISI I OPTIMITZACIÓ - TARIFA 3.0A

kW - Potència registrada pel màxímetre

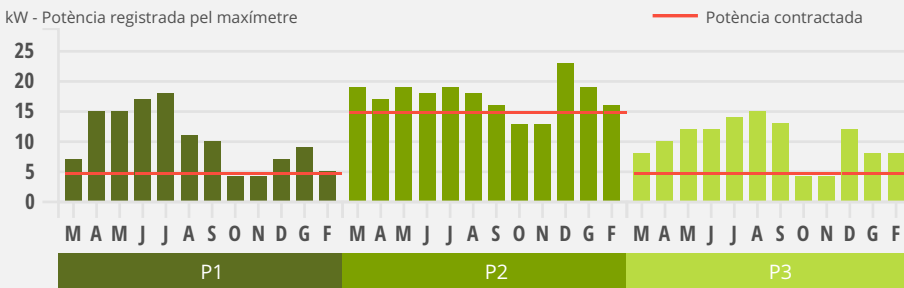

Potència contractada (kW)	5,000	15,100	5,000
Potència màxima de 12 mesos (kW)	18,000	23,000	15,000
Potència òptima a contractar (kW)	14,285	18,824	13,333

Estalvi per optimització de potència

634,30 €/any

Posa't en contacte per tramitar l'optimització

Contacta



Aquesta optimització es calcula d'acord amb les penalitzacions i bonificacions del RD 1164/2001 ([més informació](#)) i té en compte les potències registrades pel màxímetre els 12 mesos previs al confinament. Es tracta d'una bona referència per decidir les potències a contractar. L'estalvi potencial s'ha calculat simulant un comportament igual aquests 12 mesos. Abans de fer el canvi, cal considerar futurs canvis en les necessitats d'ús d'energia i potència.

L'optimització implica augmentar la potència per evitar les penalitzacions per superar la potència contractada. Cost de l'optimització, 9,04 €; cost de l'augment de potència, 37,07 €/kW (19,70 €/kW si estan vigents els drets d'extensió); cost total sense IVA 147,09 €. Temps d'amortització 2,8 mesos. Posa't en contacte per saber si és necessari presentar documentació. Si l'augment de la potència màxima proposat és poc significatiu, recomanem mantenir la potència màxima actual.

Si es va modificar el contracte per causa de la COVID19, és possible tornar-lo a modificar sense cost fins a 3 mesos després de la fi de l'estat d'alarma. [Més informació](#).

ENERGIA REACTIVA

La energia reactiva t'està penalitzant

PENALITZACIÓ ÚLTIMS 12 MESOS

234,50 €

En els últims 12 mesos hi ha hagut 11 penalitzacions per haver generat energia reactiva a la teva instal·lació.

Et recomanem que valoris instal·lar bateries de condensadors per eliminar-la.

Contacta




SEGUIMENT I CORRECCIONS

Penalitzacions per energia reactiva
Reactiva vs. activa

€ - Penalitzacions per energia reactiva

Reactiva vs. Activa - %

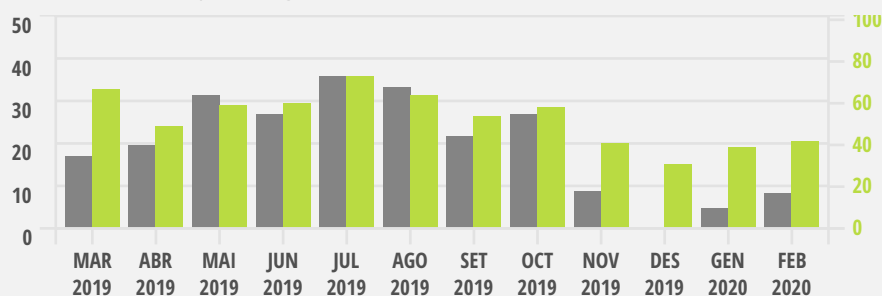

D'acord amb la disposició vigent (RD1164/2001), s'apliquen penalitzacions en els períodes P1 (Punta) i P2 (Pla) quan la producció d'energia reactiva excedeix el 33% de l'ús d'energia activa.

INFOENERGIA
Informació per a l'acció

No ens interessa "mirar com ho fas", sinó "què pots fer per millorar". Volem que puguis reduir potència, canviar tarifes, invertir en renovables, autoproducció i estalvi energètic.

Més informació >